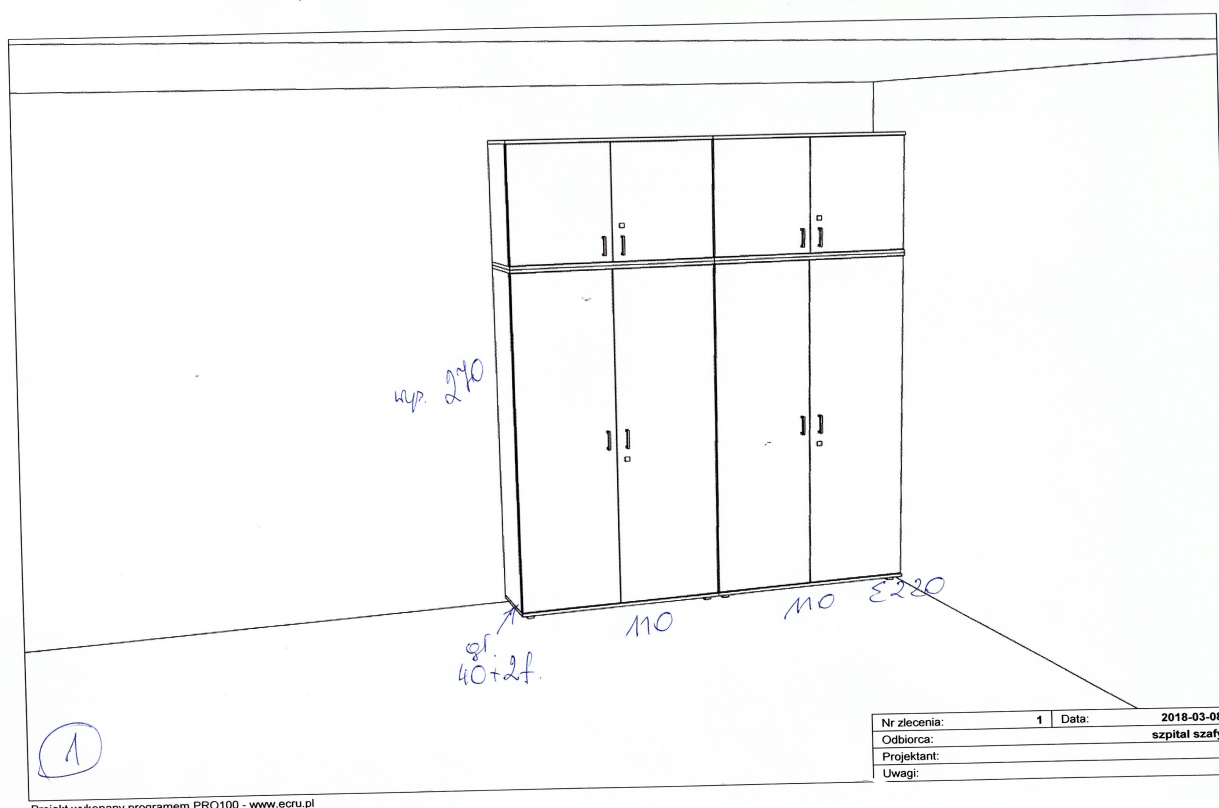


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

„ Dostawa mebli biurowych dla Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie.”


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mebli na wymiar zgodnie z poniższym opisem w terminie do 15 dni roboczych od momentu podpisania umowy oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego oraz ich montaż:

1. 2 sztuki szaf podwójnych z nadstawkami – skręcanych z zamkami i 2 kompletami kluczy.

**Wymiary:**

- szerokość segmentu : 220 cm,
- szerokość szafy pojedynczo : 110cm
- wysokość: 270 cm
- głębokość: 40 cm
- grubość płyty z której wykonano z okleiną szafę od 1.8 cm - 2 cm
- kolor olcha
- nadstawka powinna posiadać 1 półkę na segregatory z dokumentami
- szafa powinna posiadać 4 półki na segregatory


2. Szafa podwójna z nadstawką – skręcana z zamkami i 2 kompletami kluczy.

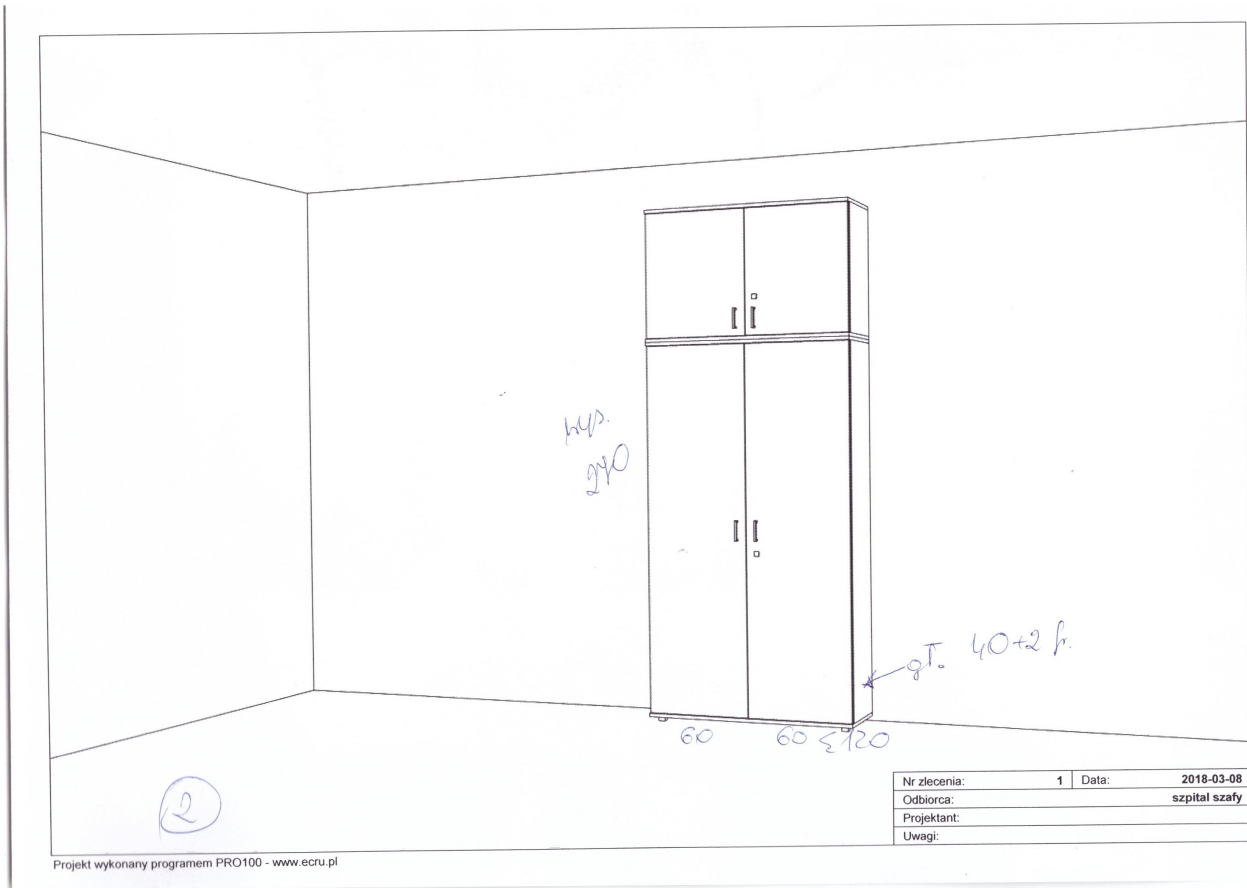

Wymiary:

- wysokość szafy 270cm
- szerokość szafy 120 cm
- głębokość szafy 40 cm
- grubość płyty z której wykonano z okleiną szafę od 1.8 cm - 2 cm
- kolor olcha
- nadstawka powinna posiadać 1 półkę na segregatory z dokumentami
- szafa powinna posiadać 4 półki na segregatory

3. Szafa podwójna z nadstawką – skręcana z zamkami 2 kompletami kluczy.

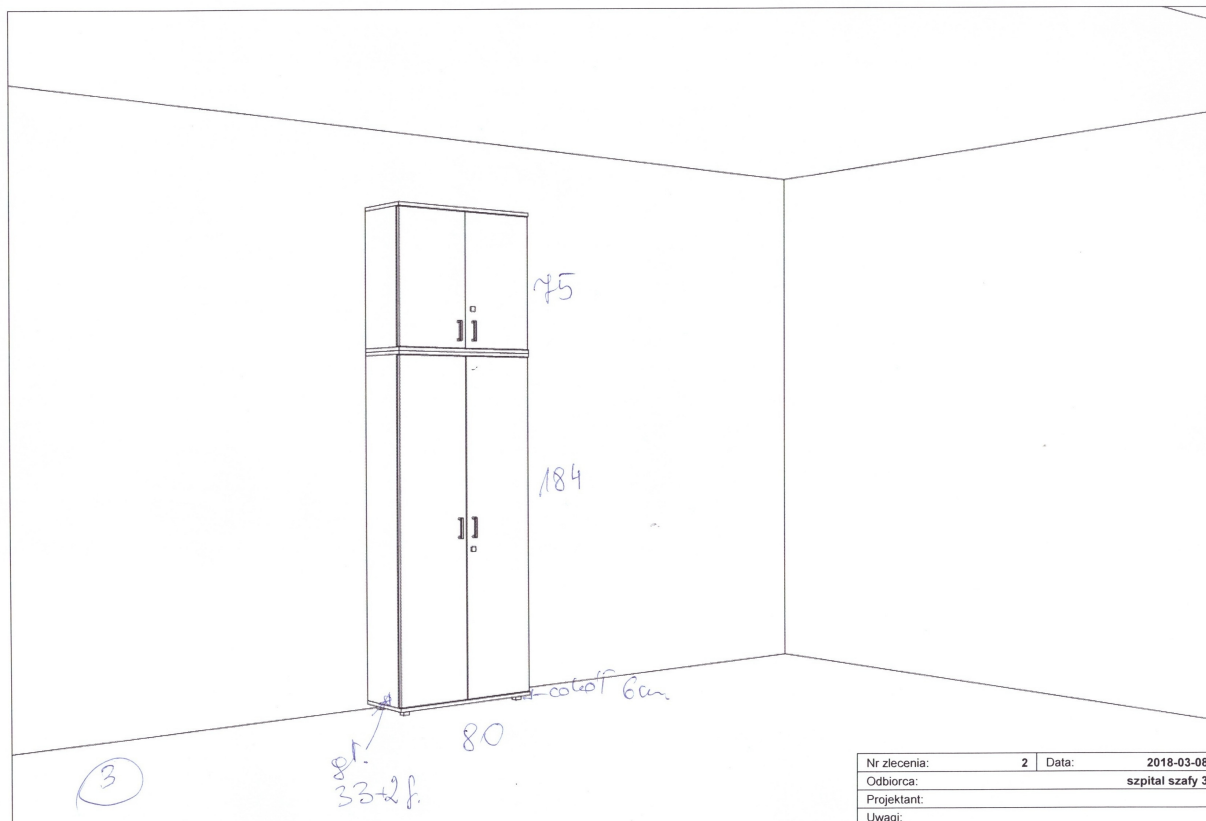


Projekt wykonany programem PRO100 - www.ecru.pl

Wymiary:

- wysokość szafy 184cm
- wysokość nadstawki 75cm
- szerokość 80 cm
- głębokość 33 cm
- grubość płyty z której wykonano z okleiną szafę OD 1,8 cm - 2 cm
- kolor olcha
- nadstawka powinna posiadać 1 półkę na segregatory z dokumentami
- szafa powinna posiadać 4 półki na segregatory

4. Segment skręcany wraz z szafą ubraniową z zamkami i 2 kompletami kluczy.

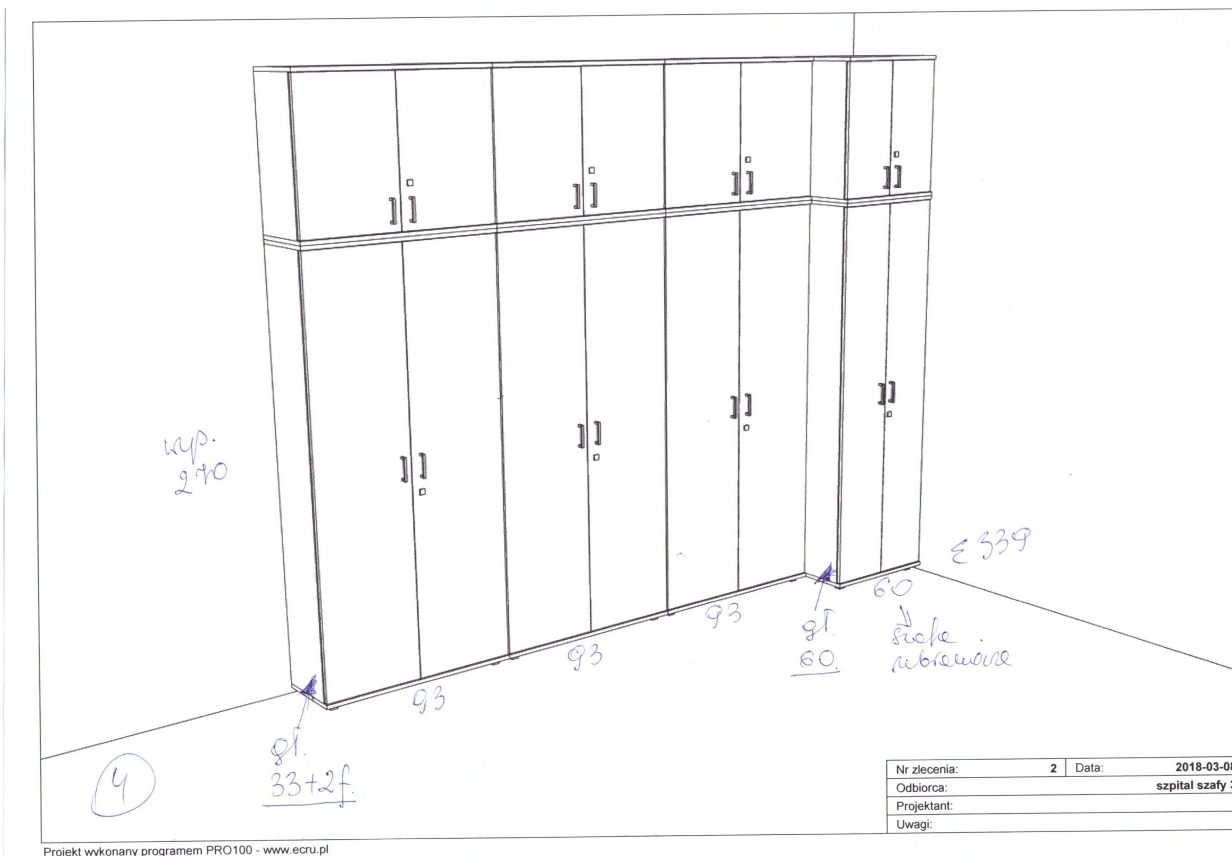

- Wymiary:**
- szerokość segmentu : 279cm + szerokość szafy ubraniowej 60 cm
 - szerokość szafy pojedynczo : 93cm
 - wysokość: 270 cm
 - głębokość segmentu: 33 cm
 - głębokość szafy ubraniowej 60 cm
 - grubość płyty z której wykonano z okleiną szafę od 1.8cm - 2 cm
 - kolor olcha
 - nadstawka powinna posiadać 1 półkę na segregatory z dokumentami
 - szafa powinna posiadać 4 półki na segregatory
 - szafa ubraniowa powinna posiadać odpowiednią rurę w środku przystosowaną do wieszania odzienia wierzchniego