


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przegląd techniczny i naprawa zasilacza awaryjnego UPS Cover PRMT 40K

Szpital przy ulicy Mirowskiej 15

1). COVER PRMT 40K (40kVA / 36 kW) rok prod. 2017/2018 – 1 szt. (rozdzielnia elektryczna dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego), nr seryjny 4L234LXX03

[UPS sygnalizuje „Przegrzanie modułu mocy”, zdjęcie poniżej:](#)

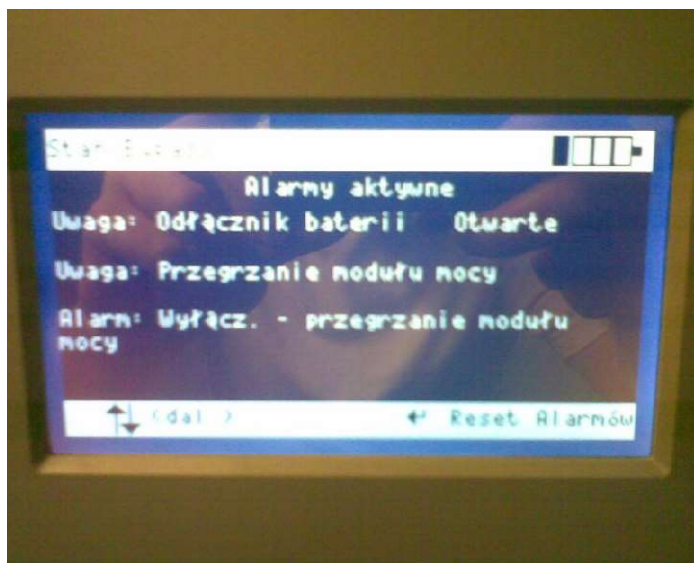

II. Wykaz czynności do wykonania:

- sprawdzenie warunków środowiskowych pracy urządzenia,
- przegląd techniczny urządzenia,
- diagnostyka i wykonanie naprawy w UPS COVER PRMT 40K z SOR,
- weryfikacja parametrów zasilacza (wartość napięcia zasilania, napięcia wyjściowego, prądu wejściowego prądu wyjściowego, napięcia ładowania),
- weryfikacja poprawności pracy UPS we wszystkich trybach pracy – przełączenie UPS z pracy na falowniku na pracę na bypassie, przełączenie UPS na pracę z bypass do pracy,
- czyszczenie urządzenia UPS, transformatorów, kanałów radiatorów, filtrów oraz płyt elektroniki,
- sprawdzenie okablowania wewnętrznego urządzenia,
- sprawdzenie stanu zabezpieczeń wewnętrznych zasilacza,
- sprawdzenie stanu izolacji zasilacza,
- sprawdzenie stanu kabli dochodzących i wychodzących z UPS-a,
- sprawdzenie stanu akumulatorów (pomiar rezystancji wewnętrznej), stanu okablowania baterii oraz pomiar parametrów wewnętrznych baterii testerem akumulatorów,
- sprawdzenie stanu kondensatorów występujących w zasilaczach,
- testy funkcjonalne,
- weryfikacja stanu wentylatorów chłodzących,
- wystawienie protokołów serwisowych po przeprowadzonym przeglądzie technicznym,
- utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych,
- wykonanie usługi w godzinach pracy Zamawiającego (7⁰⁰ – 15⁰⁰ dni robocze).